



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT:
5A...
80A

OUTPUT:
5A
1A

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material
freqenza funzionamento	operating frequency
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage
tensione di prova	test voltage
isolamento	insulation
grado di protezione	protection degree
sovracorrente permanente	continuous overcurrent
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)
fattore di sicurezza	safety factor
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)
temperatura di funzionamento	operating temperature
temperatura di magazzinaggio	storage temperature
costruzione a norme	manufactured according to
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals

UL94-V0
50÷60 Hz
0,72 kV
3 kV x 1'50 Hz
classe E
IP 20
100% In
40 ln
2,5 x I th
N ≤ 5
≤2W
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2
6mm²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
5/5A	8	13	TAC008005X05
10/5A	8	13	TAC008010X05
15/5A	8	13	TAC008015X05
20/5A	8	13	TAC008020X05
25/5A	8	13	TAC008025X05
30/5A	8	13	TAC008030X05
40/5A	8	13	TAC008040X05
50/5A	8	13	TAC008050X05
60/5A	8	13	TAC008060X05
80/5A	8	13	TAC008080X05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.



Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)


NOTE - Note

OPZIONI - OPTIONS

Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA

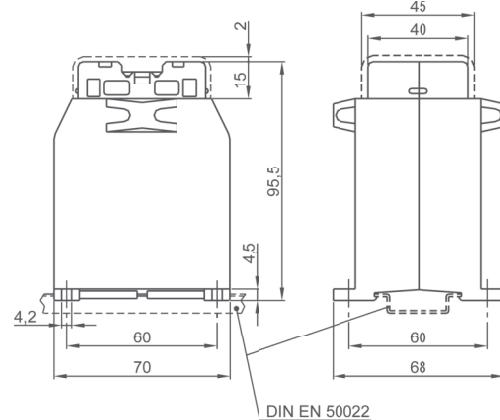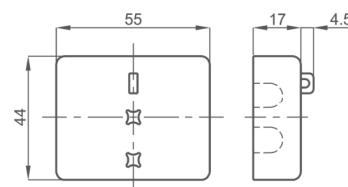

1-30 A kg 0,35 ...0,40

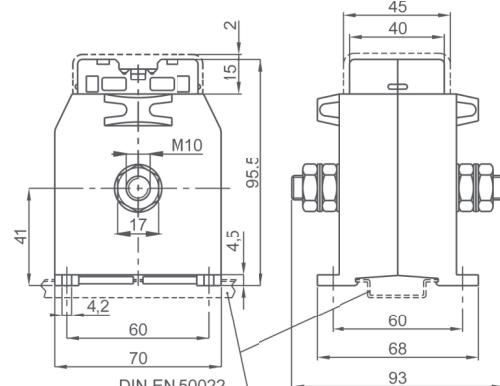

40-80 A kg 0,35 ...0,40



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking